



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติสภาพาบบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๘ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำกิจการให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ทั้งนี้เนื่องจากการกิจการในการบริหารจัดการน้ำ เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้สำหรับอุปโภค บริโภค ใช้อย่างเพียงพอ และเพื่อ เป็นการพัฒนาคุณภาพคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคในเขตพื้นที่ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องไว้ สำหรับบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จึงได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำจากประปาที่อยู่ใน พื้นที่รับผิดชอบ ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา สำหรับ อุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาดังกล่าว มายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง จึงขอประกาศรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามประกาศที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
เลขที่รับ..... 1656
วันที่..... 27 ส.ค. 2568
เวลา..... 10.01 น.

ที่ สธ ๐๖๑๗/ร.๐๕๑๖๙

กองช่าง
เลขรับ ๒๖
วันที่ ๒๗-๘-๖๘
เวลา ๑๐.๐๑ น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๘๒ หมู่ ๑๑ ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

☐ สำนักปลัด.....
☐ กองคลัง
☒ กองช่าง
☐ กองศึกษา

เรื่อง รายงานผลการทดสอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

อ้างถึง หนังสือที่ อบ ๘๑๙๐๓/๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบ หมายเลขตัวอย่าง ๖๘๐๙๖๔๓๙๐๐๑ ถึง ๖๘๐๙๖๔๓๙๐๐๔
จำนวน ๔ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่าน ได้ส่งตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐
อุบลราชธานี ได้รับเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่าง ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตามรายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อสงสัยผลการทดสอบสามารถสอบถามได้ตาม
หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งทราบ อบ.ท.นาโพธิ์กลาง

๑. รายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้

๒. รายงานผลการทดสอบที่ส่งมาพร้อมนี้

๓. หนังสือที่ อบ.ท.นาโพธิ์กลาง

วันที่ ๒๗-๘-๖๘

ขอแสดงความนับถือ

๒๐

(นายณณกร กระจ่างศรี)

นายช่างโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางโชติกา งามเจริญวงศ์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(นายทวีศักดิ์ มารมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๕๓๑-๒๒๓๒-๔

โทรสาร ต่อ ๑๔๖

๒๖/๘/๖๘

(นายสาสนะ ประทาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสำราญ แก่นโสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง



ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100689

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	อบ.81903/551	ผู้ส่งตัวอย่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
ลงวันที่	31/07/2568	ที่อยู่	ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2568		จังหวัดอุบลราชธานี 34220
หมายเลขตัวอย่าง	68096439001	วันที่เก็บตัวอย่าง	05/08/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	1 ถึง ถึงละ 18.9 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปา		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท ผู้ผลิต บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.2	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	246	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	162	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	23	In-house method by Ion Chromatography	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.2	In-house method by Ion Chromatography	
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	
ผู้ทดสอบ	นายกรกช พรหมจันทร์ นางสาวอรุณี ศิริปี	 (นางโชติกา งามงามรงค์) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางพัชรภรณ์ เกียรตินิติประวัตติ		
วันที่ทดสอบ	06/08/2568		
วันที่ออกรายงาน	21/08/2568		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4039/50

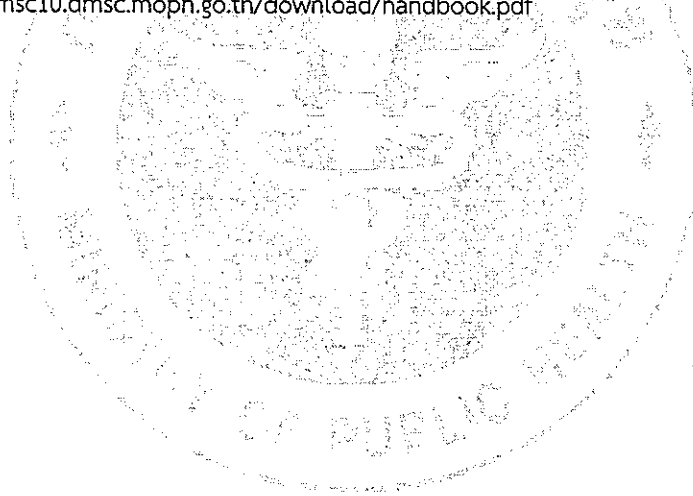
รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100689

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.1	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)
MPN Coliforms ต่อ 100 มิลลิลิตร	16	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)

หมายเหตุ 1. วิธีทดสอบสามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/page-view/152>
2. ค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantification (LOQ) สามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/download/handbook.pdf>



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายกรกช พรหมจันทร์
นางสาวอรุณี ศิริปี
ผู้ตรวจสอบ นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
วันที่ทดสอบ 06/08/2568
วันที่ออกรายงาน 21/08/2568

(นางโชติกา งามอาจณรงค์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025


หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100688

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	อบ 81903/551	ผู้ส่งตัวอย่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
ลงวันที่	31/07/2568	ที่อยู่	ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2568		จังหวัดอุบลราชธานี 34220
หมายเลขตัวอย่าง	68096439002	วันที่เก็บตัวอย่าง	05/08/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	1 ถึง ถึงละ 18.9 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปา		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท ผู้ผลิต บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.4	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	244	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	160	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	23	In-house method by Ion Chromatography	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.4	In-house method by Ion Chromatography	
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	

ผู้ทดสอบ	นายกรกช พรหมจันทร์	 (นางโชติกา องอาจณรงค์) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอรุณี ศิริปี	
วันที่ทดสอบ	06/08/2568	
วันที่ออกรายงาน	21/08/2568	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146

<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4039/50

เลขที่รายงาน R68082100688

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)
MPN Coliforms ต่อ 100 มิลลิลิตร	12	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)

หมายเหตุ 1. วิธีทดสอบสามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/page-view/152>
2. ค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantification (LOQ) สามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/download/handbook.pdf>

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายกรกช พรหมจันทร์
นางสาวอรุณี ศิริปี
ผู้ตรวจสอบ นางพัชรภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
วันที่ทดสอบ 06/08/2568
วันที่ออกรายงาน 21/08/2568


(นางโชติกา องอาจณรงค์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100687

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ อบ 81903/551

ลงวันที่ 31/07/2568

วันที่รับตัวอย่าง 05/08/2568

ผู้ส่งตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

ที่อยู่ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี 34220

หมายเลขตัวอย่าง 68096439003

วันที่เก็บตัวอย่าง 05/08/2568

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา

ปริมาณที่รับ 1 ถึง ถึงละ 18.9 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปา

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท

ผู้ผลิต บ้านชะยอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220

รายการทดสอบ

ผลการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

7.7

APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)

ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)

265

APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)

ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)

137

APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)

คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

12

In-house method by Ion Chromatography

ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

0.3

In-house method by Ion Chromatography

เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)

น้อยกว่า 0.100

APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)

ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)

ไม่พบ

APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)

ผู้ทดสอบ นายกรกช พรหมจันทร์

นางสาวอรุณี ศิริปี

ผู้ตรวจสอบ นางพัชรภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

วันที่ทดสอบ 06/08/2568

วันที่ออกรายงาน 21/08/2568

(นางโชติกา งามอาจณรงค์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146

<http://rmisc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100687

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)
MPN Coliforms ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)

หมายเหตุ

1. วิธีทดสอบสามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmisc10.dmsc.moph.go.th/page-view/152>
2. ค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantification (LOQ) สามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmisc10.dmsc.moph.go.th/download/handbook.pdf>

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายกรกช พรหมจันทร์
นางสาวอรุณี ศิริปี
ผู้ตรวจสอบ นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
วันที่ทดสอบ 06/08/2568
วันที่ออกรายงาน 21/08/2568

(นางโชติกา งามอรณรงค์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rpsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>




ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100686

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่	อบ 81903/551	ผู้ส่งตัวอย่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
ลงวันที่	31/07/2568	ที่อยู่	ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
วันที่รับตัวอย่าง	05/08/2568		จังหวัดอุบลราชธานี 34220
หมายเลขตัวอย่าง	68096439004	วันที่เก็บตัวอย่าง	05/08/2568
ชนิดตัวอย่าง	น้ำประปา	ปริมาณที่รับ	1 ถึง ถึงละ 18.9 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปา		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส บรรจุในถังพลาสติกปิดสนิท ผู้ผลิต บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220		
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	7.9	APHA, AWWA, WEF 2023 (4500-H+B)	
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	268	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	139	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอไรด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)	11	In-house method by Ion Chromatography	
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.2	In-house method by Ion Chromatography	
เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.100	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	
ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)	
ผู้ทดสอบ	นายกรกช พรหมจันทร์ นางสาวอรุณี ศิริปี	 (นางโชติกา งามอรณรงค์) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางพัชรภรณ์ เกียรตินิติประวัติ		
วันที่ทดสอบ	06/08/2568		
วันที่ออกรายงาน	21/08/2568		

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-2232-4 โทรสาร ต่อ 146
<http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/index.php>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4039/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R68082100686


หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ไม่พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (3120 B)
MPN Coliforms ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C, E)

หมายเหตุ 1. วิธีทดสอบสามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/page-view/152>
2. ค่า Limit of Detection (LOD) และ Limit of Quantification (LOQ) สามารถตรวจสอบได้จาก <https://rmsc10.dmsc.moph.go.th/download/handbook.pdf>

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ นายกรักษ์ พรหมจันทร์
นางสาวอรุณี ศิริปี
ผู้ตรวจสอบ นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
วันที่ทดสอบ 06/08/2568
วันที่ออกรายงาน 21/08/2568


(นางโชติกา งามองณรงค์)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

